


Profil podłużny przyłącza  
odwodnienia boiska KD1/KD2/ZB

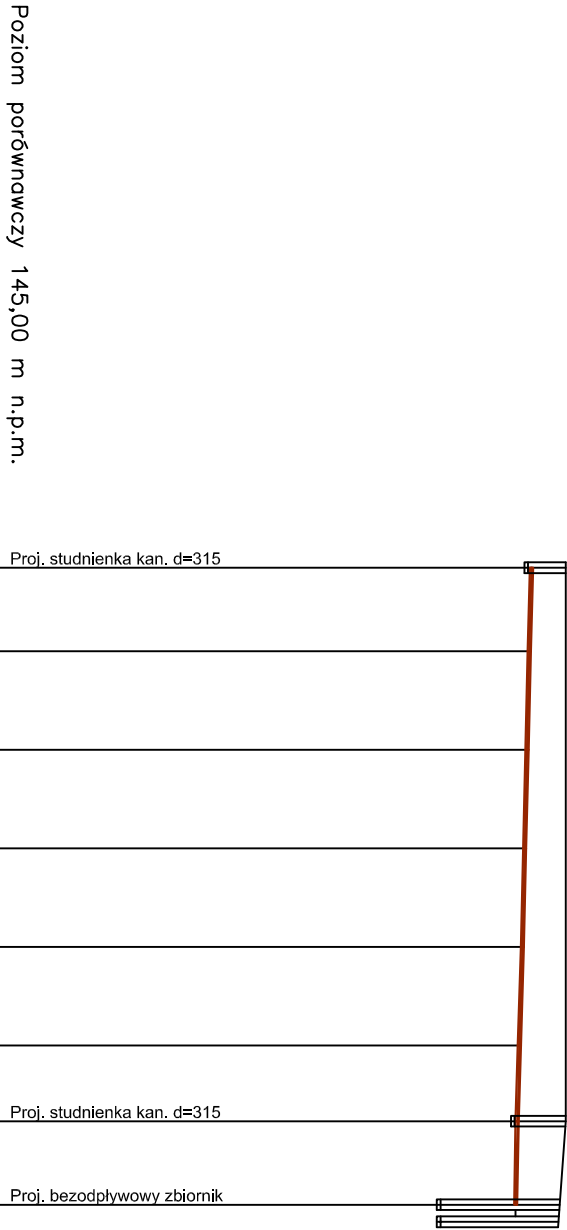

Poziom porównawczy 145,00 m n.p.m.									
OZNACZENIA	KD1	D1	D2	D3	D4	D5	KD6	ZB	
RZEDNA TERENU PROJ. ( m. n. p. m. )	152,48	152,48	152,48	152,48	152,48	152,48	152,48	152,40	
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU ( m. n. p. m. )	152,03	152,00	151,97	151,94	151,91	151,87	151,85	151,82	
ŚREDNICA (mm) / MATERIAŁ	PVC d=160 typS								
DLUGOŚCI (m) / SPADEK	42,0m 0,5%								
ODLEGŁOŚCI ( m )	0,0	5,5	12,0	18,5	25,0	31,5	36,5	42,0	
ZACZĘBIENIE ( m )	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,61	0,63	0,58	

<b>Inwestycja :</b> Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem socialnym		
<b>Lokalizacja :</b> dz. nr ewid. 134/2, 134/3 miejscowość Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny		
<b>Inwestor :</b> Gmina Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny,		
<b>Faza projektu :</b> BUDOWLANY		
<b>Branża :</b> Sanitarna		
<b>Nazwa rysunku :</b> Profil przyłącza odwodnienia boiska KD1/KD2/ZB		
<b>Projektant :</b> Przemysław Glaszcza		
<b>Sprawdził :</b> Paweł Stasiak		
<b>data :</b> maj 2011	<b>skala :</b> 1:100	<b>nr rys. :</b> S - 06
<div><div><b>GK PROJEKT</b></div><div><small>PRACOWNIA PROJEKTOWA</small></div><div><small>ul. Kosciuszki 10a, 08-420 Miastków Kościelny, tel. 22 612 59 20, 29 97</small></div></div>		