


TABLICA TB-1

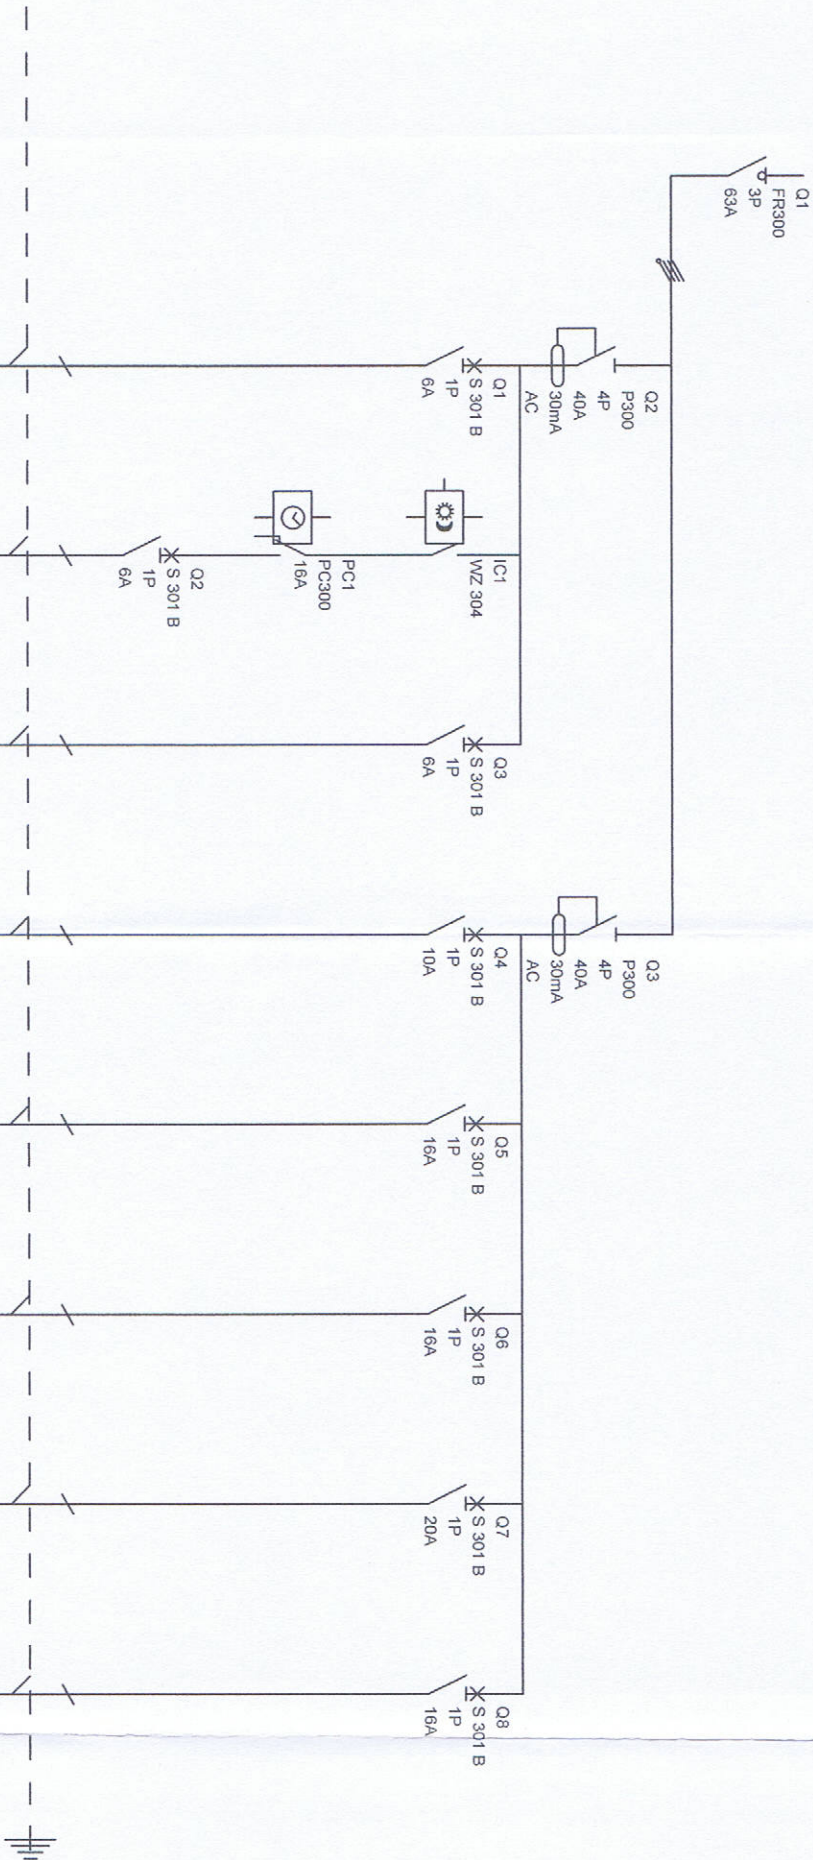

Oznaczenia aparatów	F1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenia zacisków	L1	L1	L3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Opis	Zasilanie z rozdzielni RG obwód nr Q7	Obwód - oświetlenie wewnętrzne	Obwód - oświetlenie zewnętrzne + sterowanie	Obwód - wentylatory łazienkowe	obwód grzejnik 1,0 kW	obwód grzejnik 1,0 kW + 0,5 kW	obwód grzejnik 1,0kW+0,5kW	obwód wypust podgrzewacza wody 3,5 kW	obwód gniazdo 230 V / 2 kW
Moc									
Przekrój kabla	YKY 5x6	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3 x 1,5	pom. siedziog YDY 3 x 2,5	pom. mag. WC YDY 3 x 2,5	WC-niepel, przedsionek YDY 3 x 2,5	WC-Niepel. YDY 3 x 2,5	pom. siedziog YDY 3 x 2,5
Typ kabla									

nr pom.	Pomieszczenie	Zmierzona powierzchnia
Q1	Pom. siedziog	6,48 m ²
Q2	WC 3	2,21 m ²
Q3	Przedpok. 2	2,59 m ²
Q4	Przedpok. 3	2,50 m ²
Q5	WC 4	2,19 m ²
Q6	Fizjane 2	1,79 m ²
Q7	Pom. magazynowe	6,33 m ²
Q8	WC niepełnosprawny	6,63 m ²
Q9	WC 1	1,42 m ²
Q10	Przedpok. 1	3,26 m ²
Q11	WC2	1,69 m ²
Q12	Szafina 1	13,58 m ²
Q13	Szafina 2	12,65 m ²
Q14	Fizjane 1	1,79 m ²
ŁĄCZNE		64,29 m ²

UKŁAD SIECI TN-S
SYSTEM OCHRONY OD PORAZEŃ
SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

Inwestycja:
Budowa oświetlenia stadionu sportowego

Lokalizacja:
dz. nr ewid. 462, miejscowość Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny

Inwestor:
Gmina Miastków Kościelny,
ul. Rynek 6,
08-420 Miastków Kościelny,

Faza projektu: BUDOWLANY

Branża: Elektryczna

Nazwa rysunku:
Schemat tablicy TB-1

Projektant:

ELEKTROINSTALACJE A-Z
Miroslaw Chudek
Nowy Keblów 38A 08-430 Zelechów
UPR. BUD. 13P 734219/476/93
Św. Kw. SEP E 8385062005
NR EW. MOIIB: MAZ/IE/0004/04


Sprawdzający:

TERESA GENDEK
Technik Elektryk
Upr. Proj. i Bud. G.P. 4224/59160r90

Opracował:
INSTALACJE PROJEKT
Krzysztof Szczepanek
08-40b Gąsowin, ul. Ks. S. Konarskiego 2
NIP: 673-148-82-38, tel. 668 590 072

data: marzec 2011 **skala:** E - 04 **nr rys.:** E - 04

TABLICA TB-2

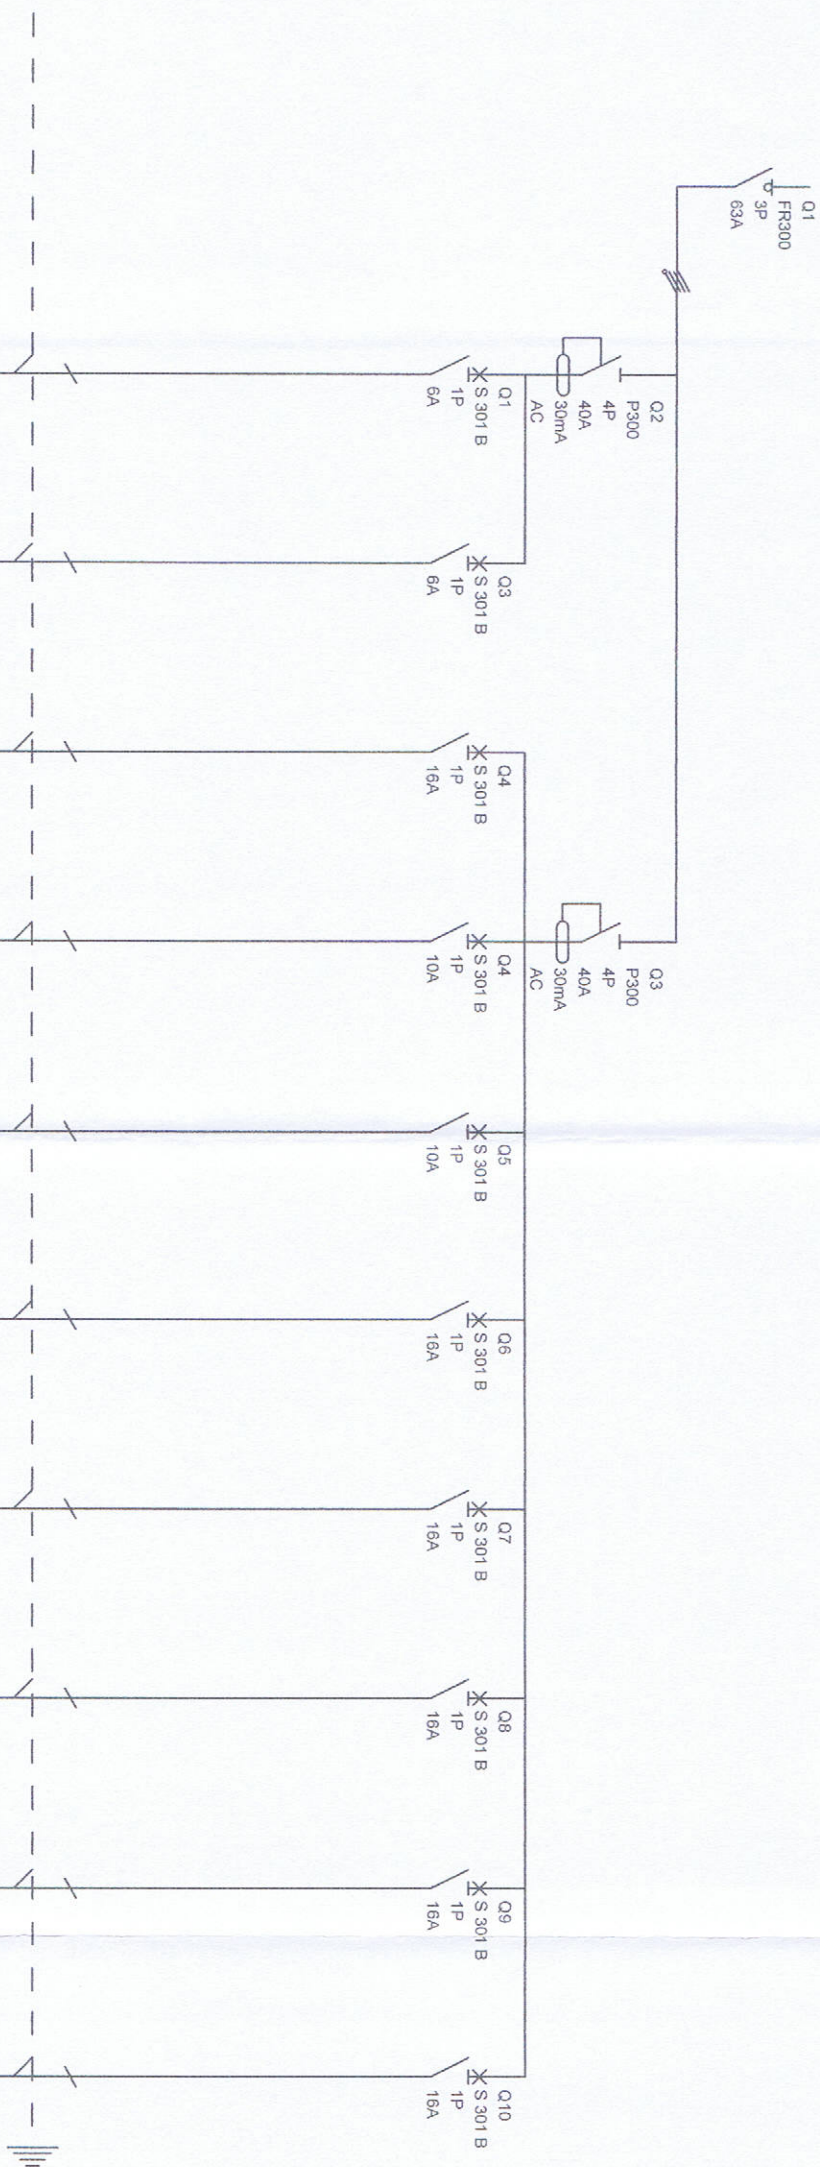

Oznaczenia aparatów	F1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
Oznaczenia zacisków		L1	L1	L3							
Opis	Zasilanie z rozdzielni RG obwód nr Q8	Obwód - oświetlenie wewnętrzne	Obwód - oświetlenie zewnętrzne + sterowanie	Obwód grzejnik 2,0kW	Obwód grzejnik 0,5kW +0,5kW	Obwód grzejnik 0,5kW +0,5kW	Obwód bojler 1,5kW	Obwód bojler 1,5kW	Obwód gniazdo 230V	Obwód gniazdo 230V	Obwód grzejnik 2,0kW
Moc				szafnia 1	prysznic2, WC4	prysznic1, WC3	WC3	WC4	przedsiłonek 2	przedsiłonek 3	szafnia 2
Przekrój kabla	YKY 5x6	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3 x 2,5	YDY 3 x 2,5	YDY 3 x 2,5	YDY 3 x 2,5	YDY 3 x 2,5	YDY 3 x 2,5	YDY 3 x 2,5	YDY 3 x 2,5
Typ kabla											

nr pom.	powierzchnia	Zużycie
01	Pom. wędkowo	6,48 m2
02	WC 3	2,37 m2
03	Przedsiłonek 2	2,59 m2
04	Przedsiłonek 3	2,50 m2
05	WC 4	2,15 m2
06	Prysznic 2	1,79 m2
07	Pom. magazynowe	6,33 m2
08	WC niepełnosprawny	6,33 m2
09	WC 1	1,42 m2
010	Przedsiłonek 1	3,24 m2
011	WC2	1,58 m2
012	Szatnia 1	12,35 m2
013	Szatnia 2	12,69 m2
014	Prysznic 1	1,79 m2
ŁĄCZNE		64,29 m2

UKŁAD SIECI TN-S
SYSTEM OCHRONY DD PORAŻENI
SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

Inwestycja :
Budowa oświetlenia stadionu sportowego

Lokalizacja :
dz. nr ewid. 462, miejscowość Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny

Inwestor :
Gmina Miastków Kościelny,
ul. Rynek 6,
08-420 Miastków Kościelny,

Faza projektu : BUDOWLANY

Branża : Elektryczna

Nazwa rysunku :
Schemat tablicy TB-2

Projektant :
ELEKTROINSTALACJE A-Z
Mistrz Chudek
Nowy Keblów 38A, 08-430 Żelechów
UPR. BUD. GP 73426076/93
Sw. Kw. BEP.E.386/56/2005
NR EW. MOIIB. MAZ/IE/0004/04

Sprawdzający :

TERESA GENDEK
Technik Elektryk
Upr. Proj. Bud. G.P. 4224/59/50/90

Opracował :
Krzysztof Szczepanek
Krzysztof Szczepanek
08-400 Gdansk ul. Ks. S. Koscińskiego 23
NIP: 873-144-89-38; tel. 668 590 072
data : marzec 2011 skala : nr rys. : E - 05

nr pom.	Pomieszczenie	Zasilacz
001	Pom. elektryczne	6,48 m ²
002	WC 3	2,21 m ²
003	Przebieg 2	2,89 m ²
004	Przebieg 3	2,50 m ²
005	WC 4	2,19 m ²
006	Przebieg 2	1,78 m ²
007	Pom. magazynowe	6,83 m ²
008	WC magazynowe	6,83 m ²
009	WC 1	1,48 m ²
010	Przebieg 1	3,24 m ²
011	WC2	1,98 m ²
012	Stajnia 1	12,65 m ²
013	Stajnia 2	12,65 m ²
014	Przebieg 1	1,78 m ²
ŁĄCZNIK		64,59 m ²

UKŁAD SIECI TN-S
SYSTEM OCHRONY OD PORAŻENI
SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

Investycja :
Budowa oświetlenia stadionu sportowego

Lokalizacja :
dz. nr ewid. 462, miejscowość Młasków Kościelny, gm. Młasków Kościelny

Investor :
Gmina Młasków Kościelny,
ul. Rynek 6,
08-420 Młasków Kościelny,

Faza projektu : BUDOWLANE

Branża : Elektryczna

Nazwa rysunku :
Schemat rozdzielni TG

Projektant :


ELEKTROINSTALACJE A-Z
Mirostów Chudek
Nowy Kęków 38A, 08-430 Żelechów
UPR. BUD. GP 734294/7693
Sw. Kw. SEP E 336156/2005
NR EW. MOIIB: MAKZIE/0004/04

Sprawdzający :

TERESA GENDEK
Technik Elektryk
Upr. Proj. Bud. G.P. 4224/59/50/80

Opracował :
Krzysztof Szczepanek

INSTAL - PROJEKT
Krzysztof Szczepanek
08-400 Garwolin, ul. Ks. S. Konarskiego 23
NIP: 673-144-82-38 tel: 668-590-072
data: marzec 2011 skala: E - 06

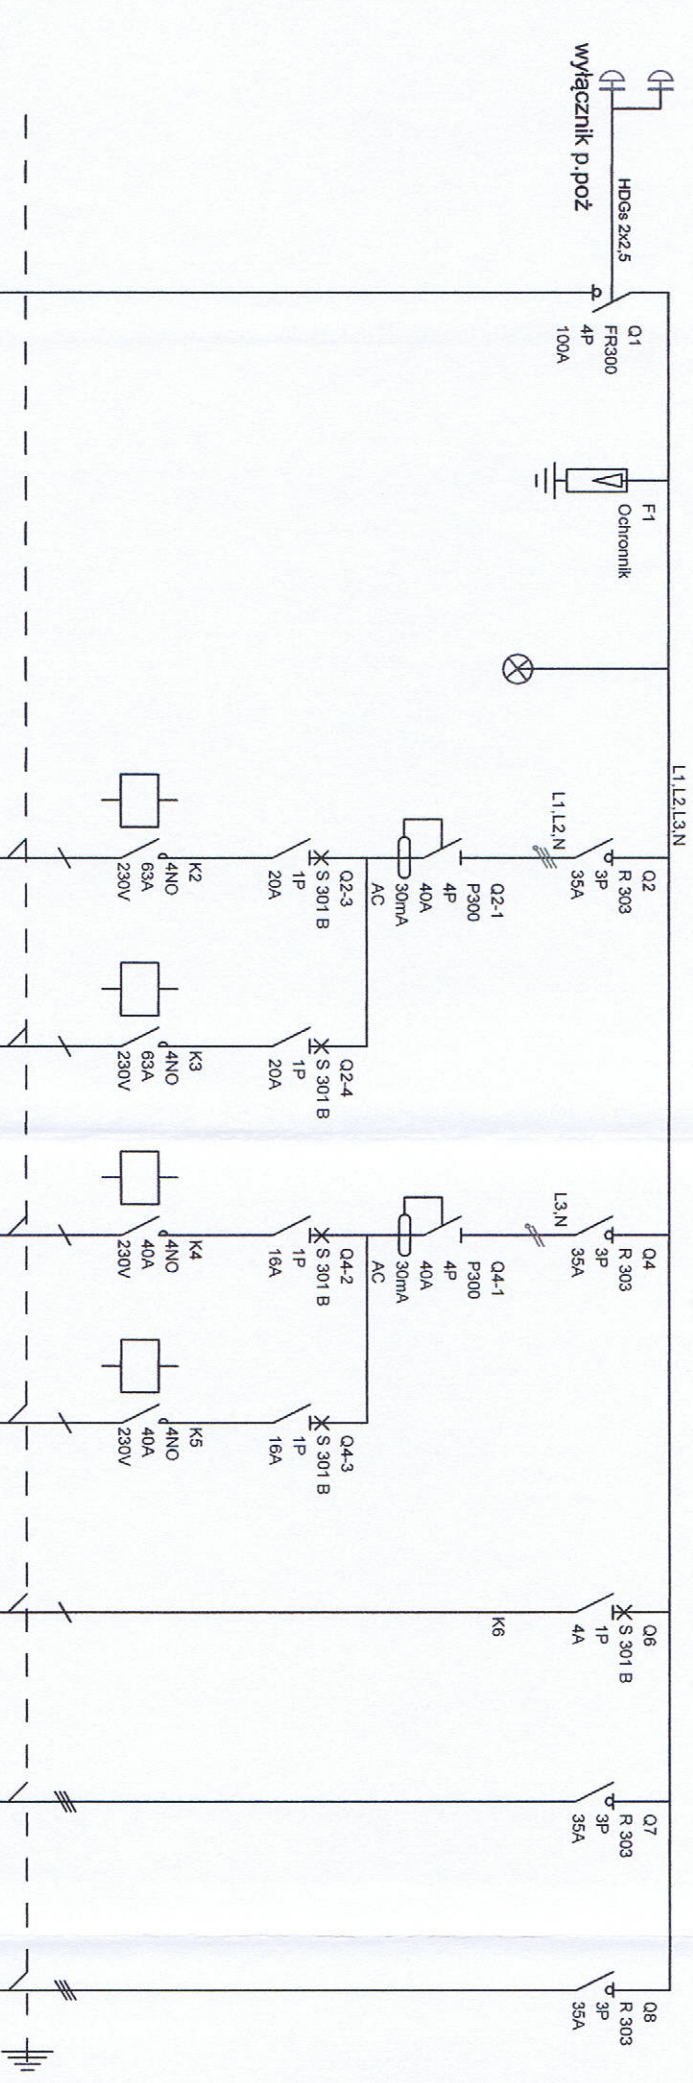

Oznaczenia aparatów	Oznaczenia zacisków	Opis	Typ kabla
Q1	F1	Q1	YAKXS 4x35
Q2	Q3	Q4	YAKXS 4x16
Q5	Q6	Q7	YDY 3x2,5
Q8	Q9	Q10	YKY 5x6
Q11	Q12	Q13	YKY 5x6
Q14	Q15	Q16	YKY 5x6
Q17	Q18	Q19	YKY 5x6
Q20	Q21	Q22	YKY 5x6
Q23	Q24	Q25	YKY 5x6
Q26	Q27	Q28	YKY 5x6
Q29	Q30	Q31	YKY 5x6
Q32	Q33	Q34	YKY 5x6
Q35	Q36	Q37	YKY 5x6
Q38	Q39	Q40	YKY 5x6
Q41	Q42	Q43	YKY 5x6
Q44	Q45	Q46	YKY 5x6
Q47	Q48	Q49	YKY 5x6
Q50	Q51	Q52	YKY 5x6
Q53	Q54	Q55	YKY 5x6
Q56	Q57	Q58	YKY 5x6
Q59	Q60	Q61	YKY 5x6
Q62	Q63	Q64	YKY 5x6
Q65	Q66	Q67	YKY 5x6
Q68	Q69	Q70	YKY 5x6
Q71	Q72	Q73	YKY 5x6
Q74	Q75	Q76	YKY 5x6
Q77	Q78	Q79	YKY 5x6
Q80	Q81	Q82	YKY 5x6
Q83	Q84	Q85	YKY 5x6
Q86	Q87	Q88	YKY 5x6
Q89	Q90	Q91	YKY 5x6
Q92	Q93	Q94	YKY 5x6
Q95	Q96	Q97	YKY 5x6
Q98	Q99	Q100	YKY 5x6

- UWAGI - Zaliczanie poszczególnych stanowisk oświetleniowych
- do zaliczania oświetlenia boisk zastosowa przycisk podwójny Legrand nr ref 0239 82 lub podobny zamontowany na dodatkowej tablicy ROB pod (przy) rozdzielni TB-1 wewnątrz pomieszczenia sędziego
 - obwód Q2 - słup nr S1, S2, S6 - boisko do piłki nożnej
 - obwód Q3 - słup nr S3, S4, S5 - boisko do piłki nożnej
 - obwód Q4 - słup nr S8, S9 - boisko do koszykówki
 - obwód Q5 - słup nr S7, S10 - boisko do koszykówki

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Powiat: **garwoliński**

Dziatka nr: 134/3

274.343.162

USŁUGI GEODEZYJNE

Andrzej Barwicki
 Świadcstwo GUGiK Nr. 6421
 ul. Kościuszczy 24, 08-430 Żelechów
 tel. (025) 754 17 21, kom. 510 954 144
 e-mail: al-barwicki@wp.pl
 NIP 826 103 46 92

Garwoin, d. 2009-10-16

podpis

[illegible]

Z up. STAROSTY
Malgorzata Serzysko
Zaszcza: Dyrektorom Wydziału Geodezji, Kartografii
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik Biura Wzrostu i Rozwoju
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

WYKONAŁ W 2009 r.
według stanu na dzień 12. 10. 2009 r.

GEOBETA

Andrzej Barwicki
Świadek GUGIK Nr 6421



wraz ze stanowiskami słupowymi na dz. nr 134/3

08-420 MIASTKÓW KOŚCIELNY dz.nr. 134/3

ul. RYNEK 6, 08-420 MIASTKOW KOSCIELI

Plan trasy przyłącza energetyczne

7342/90/76/95 ELEK
Mirosław Zelechowski

SW: KW 3H
MOIB: MAZIE/00071

DA

2011 1:1000