


UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO-TECH,  
zasilanie awaryjne wg. technologii firmy EPS SYSTEM

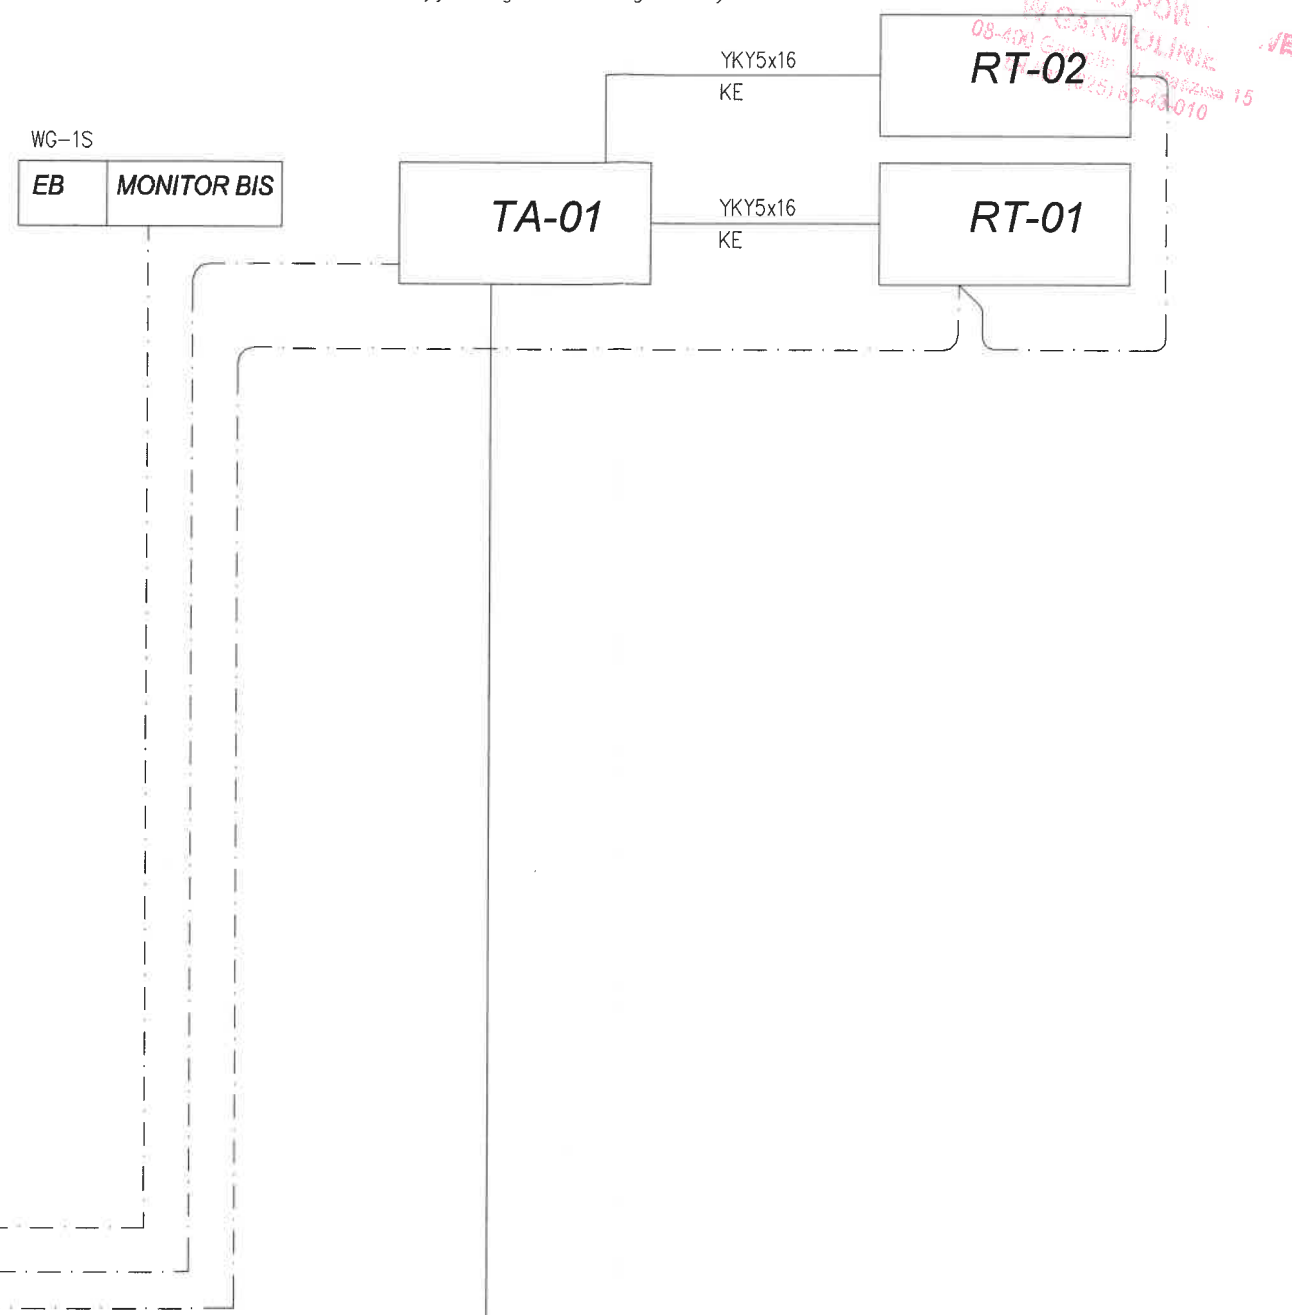

- UWAGI:
- WSZYSTKIE KABLE UKŁADAĆ W KANALIZACJI KABLOWEJ WYKONANEJ RURĄ DVK AROT POMIĘDZY:  
SZR - AGREGAT : 1XDVK110+1XDVK110 L=6 M  
SZR - PANEL MONITOR BIS I ROZDZIELNIA TA-01 W BUDYNKU TECHNICZNYM : 2XDVK110 L=28 M
  - WYKONANIE KANALIZACJI KABLOWEJ I OKABLOWANIA JAK NA SCHEMACIE PO STRONIE WYKONAWCY INSTALACJI
  - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GI 66S Z PANELEM STERUJĄCYM A60 , SZR 160A , PANEL MONITORUJĄCY BIS - DOSTAWA I MONTAŻ - DOSTAWCA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
- OZNACZENIA :
- SZR 160A-UKŁAD SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY ZLOKALIZOWANY W ZESTAWIE TABLIC ZASILAJĄCYCH ZTZ NA FUNDAMENCIE Z LAMINATU PRZY PLACU NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ODLEGŁOŚCI 6M OD AGREGATU
- TWG - GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU ZLOKALIZOWANY W ZESTAWIE TABLIC ZASILAJĄCYCH ZTZ PRZY SZR 160
- GI 66S - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 66KVA/52 KW WOLNOSTOJĄCY W OBUDOWIE KONTENEROWEJ O WYMIARACH :DŁUGOŚĆ 2,4 M ;SZEROKOŚĆ 1,0M ; WYSOKOŚĆ 1,3 M POSADOWIONY NA FUNDAMENCIE BETONOWYM ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- MONITOR BIS- PANEL MONITORUJĄCY STAN PRACY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZAINSTALOWANY W BUDYNKU TECHNICZNYM W POM. 05 PRZY ROZDZIELNI TA-01
- TA-01 - GŁÓWNA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ZAINSTALOWANA W BUDYNKU TECHNICZNYM W POM. NR. 05
- RT-01,RT-02-GŁÓWNA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ZAINSTALOWANA W BUDYNKU TECHNICZNYM W POM. NR. 05
- EB-ZEWNETRZNY STOP AWARYJNY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ZAINSTALOWANY W OBUDOWIE ALARMOWEJ WG-1S

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg. opisu technicznego  
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym  
UWAGA: Rury Arot poza zakresem dostawy technologii

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Nazwa inwestycji: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny				
Adres inwestycji: m. Miastków Kościelny, gm. Miastków Kościelny jednostka ewid. 140308_2 obręb 140308_2.0005 działka nr 439/1 Branża: TECHNOLOGIA		Indeks 00	Data 09.2015	Rys. Nr P 07.255/15
		Faza PB	Skala -	EL 02.00
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY SCHEMAT STRUKTURALNY INSTALACJI ZASILAJĄCEJ		Imię i Nazwisko mgr inż. Stanisław Tomaszek	Nr uprawnień GPB. 7342/50/98	Specjalność spec. elektryczna
		Podpis ...		
>> WOD - KAN << SŁAWOMIR BARAN 08-400 GARWOLIN, ul. Jagodzińska 40 tel. 25 682-34-23				